


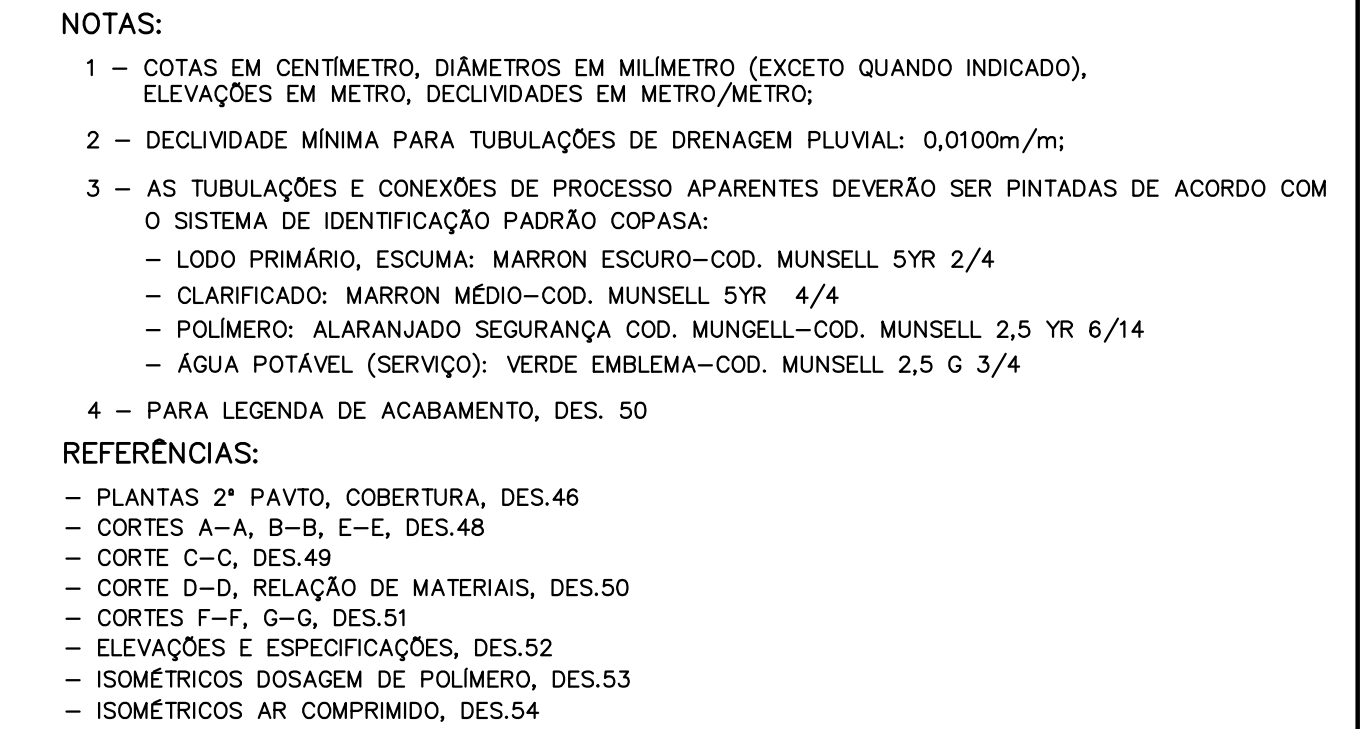

**LEGENDA:**

- TPL 1/2 — TANQUES-PULMÃO DE LODO 1, 2
- BTL 1/2/3 — BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE LODO 1, 2, 3 (REF. "WHT 40, WEATHERFORD")
- CEN 1/2 — DESAGUADORAS MECÂNICAS (CENTRÍFUGAS) 1, 2 (REF. "FP 600 SRM, PIERALISI")
- SIP 1/2 — SISTEMAS DE PREPARO DE POLÍMERO 1, 2 (REF. "VIB 1500, VIBROFAC" 1500L/h, 0,1 a 0,5%)
- BOP 1/2 — BOMBAS DOSADORAS DE POLÍMERO 1, 2 (INCLUSIVE NO ESCOPO DE FORNECIMENTO DO FORNECEDOR DO SISTEMA DE PREPARO DE POLÍMERO)

CRE — CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA

AP — PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL

CD — CAIXA DE DRENAGEM (DET.3)

TRP 1/2 — TRANSPORTADORES DE PARAFUSO 1, 2

PAS — PONTO DE ÁGUA DE SERVIÇO

VE — VÁLVULA DE ESFERA

VR — VÁLVULA DE RETENÇÃO

VA — VÁLVULA DE ALÍVIO

VS — VÁLVULA DE SEGURANÇA

COM — COMPRESSOR

VG — VÁLVULA DE GAVETA

— — — — — ÁGUA DE SERVIÇO

— — — — — POLÍMERO

— — — — — AR COMPRIMIDO

— — — — — INSTALAÇÃO DE 2ª ETAPA

|          |          |                    |           |
|----------|----------|--------------------|-----------|
| 2        | --       | --                 | --        |
| 1        | --       | --                 | --        |
| 0        | Nov/2015 | Gizelda M. Machado | Original  |
| REVISÃO  | DATA     | NOME               | DESCRIÇÃO |
| REVISÕES |          |                    |           |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |               |                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <b>OLIVEIRA E MARQUES ENGENHARIA LTDA</b><br>AV. PRUDENTE DE MORAIS, 621<br>SALAS - 601/202<br>TEL/FAX: 3309-8367 - B'He<br>E-MAIL: contato@bemengbr.com.br |               | CONTRATO N°<br><b>SAAE/S/O N°14/2015</b>                                   | ART N°<br>-                                          |
|                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL<br>Cezildo de Melo Machado                                                                                                                      |               | COORDENADOR<br>José Alfredo Carneiro dos Santos                            | PROJETO Nº<br><b>430-ES-B5-01-ETE-DEM01-DS-046-0</b> |
| CREA: 33028/D                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | CREA: 45932/D |                                                                            | PROJETISTA<br>Márcio Lacerda                         |
| <b>SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS</b><br><b>PROJETO BÁSICO</b><br><b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b><br>SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO MECÂNICA - DEM<br>PLANTA 1° PAVIMENTO |                                                                                                                                                             |               |                                                                            |                                                      |
| APROVADO<br><b>ENG° HERMELSON JADER CUNHA</b><br>SAAE SÃO LOURENÇO                                                                                                             | VISTO<br><b>ADAUTO LUCIO CARDOSO</b><br>SAAE SÃO LOURENÇO                                                                                                   |               | DATA<br>Nov/2015<br>ESCALA<br>INDICADA<br>TIPO<br>FOLHA<br><b>BS 46/58</b> |                                                      |